


ROZVÁDEČ

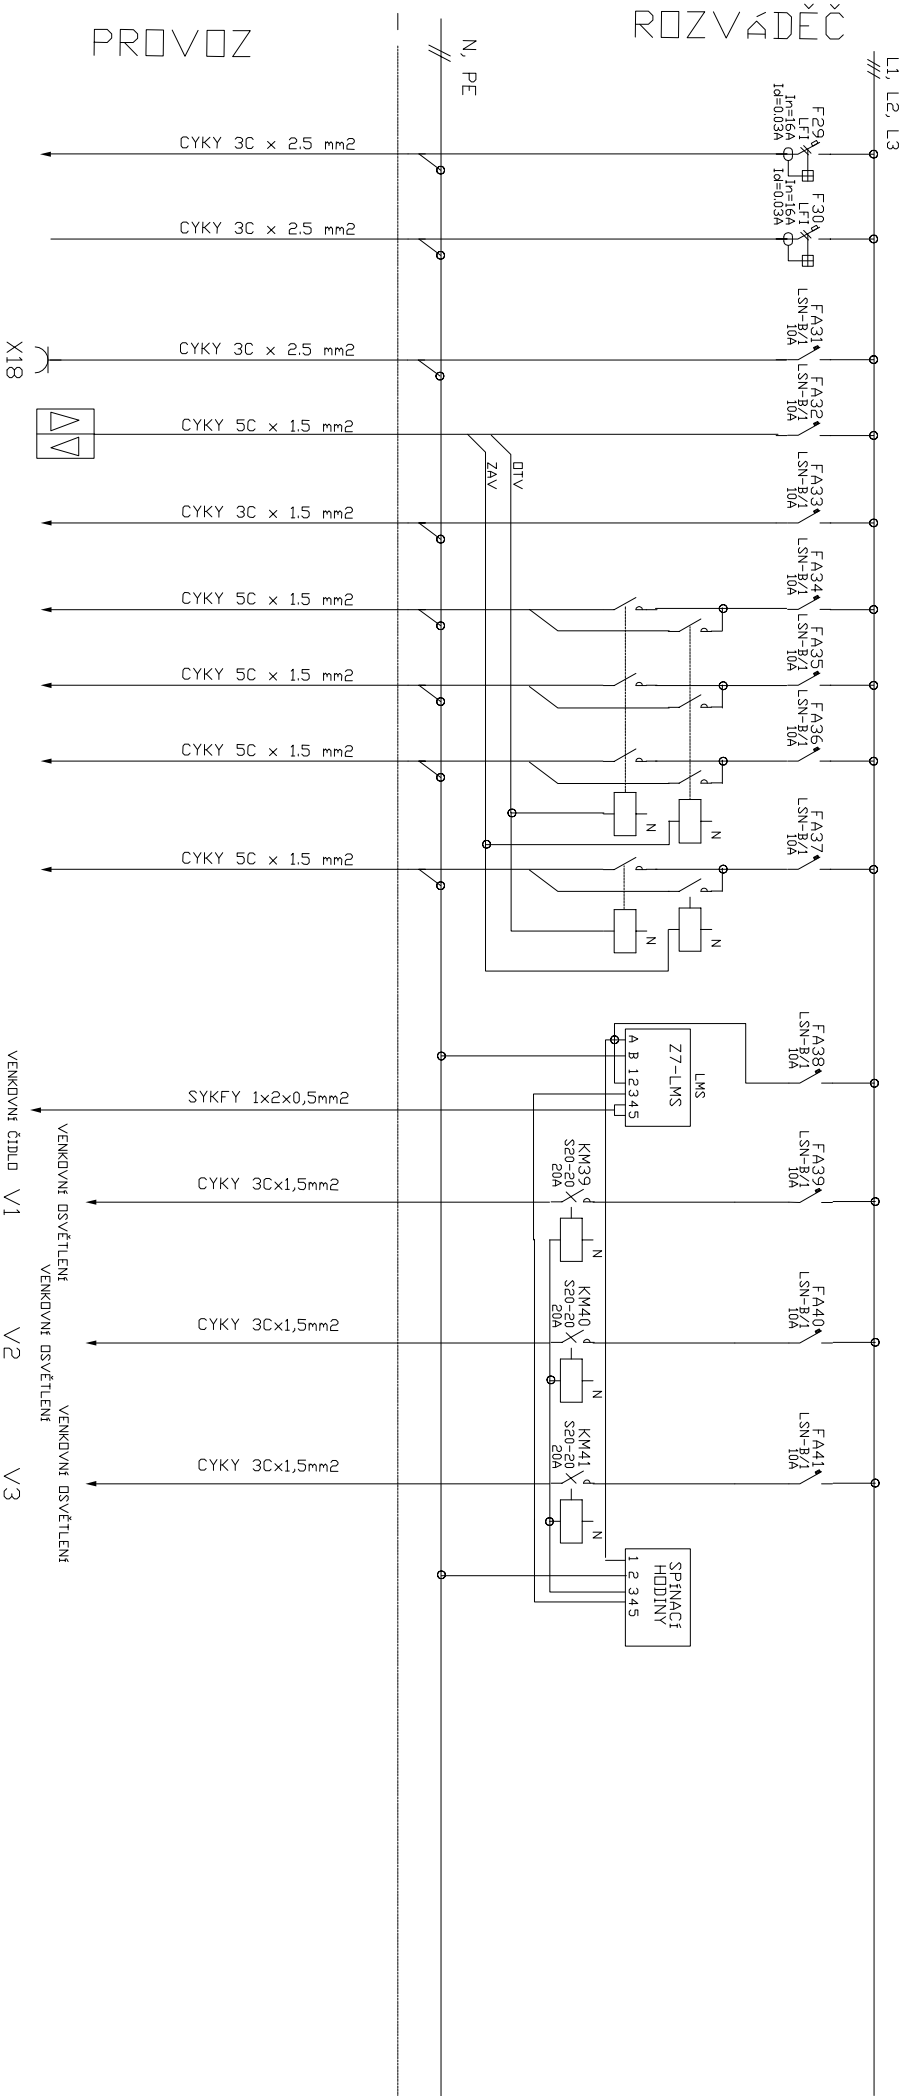

PROVOZ

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.2 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 HDP

PROJEKT KY KRIŽAN	DATUM	05/2016	CENTRUM BIOLOGICKÝCH A, ENVIRONMENTÁLNÍCH OBORŮ	ROZVÁDEČ R1	Zak. č.: 72/2016
STRAŽKY 21, OSTÍ NL	NAVRHL	V KRIŽAN	elektroinstalace		E-03,4
TEL. 472 743 567					