


Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	SCHODIŠTĚ A KULINE	86,10
202	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	86,10
203	TERASA	55,20
204	KANCELÁŘ	14,80
205	KANCELÁŘ	17,80
206	KANCELÁŘ	9,20
207	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6,40
208	WC ŽENY	1,40
209	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,80
210	WC MUŽI	1,10
211	ČIŠTĚNÁ KUCHYNKA	10,30
212	ČIŠTĚNÁ KUCHYNKA	2,20
213	CHODBA	3,30
214	KANCELÁŘ	22,20
215	KANCELÁŘ	11,90
216	REKONSTRUKCE WC	4,40
CELKOVÁ		289,80

LEGENDA MÍSTNOSTI

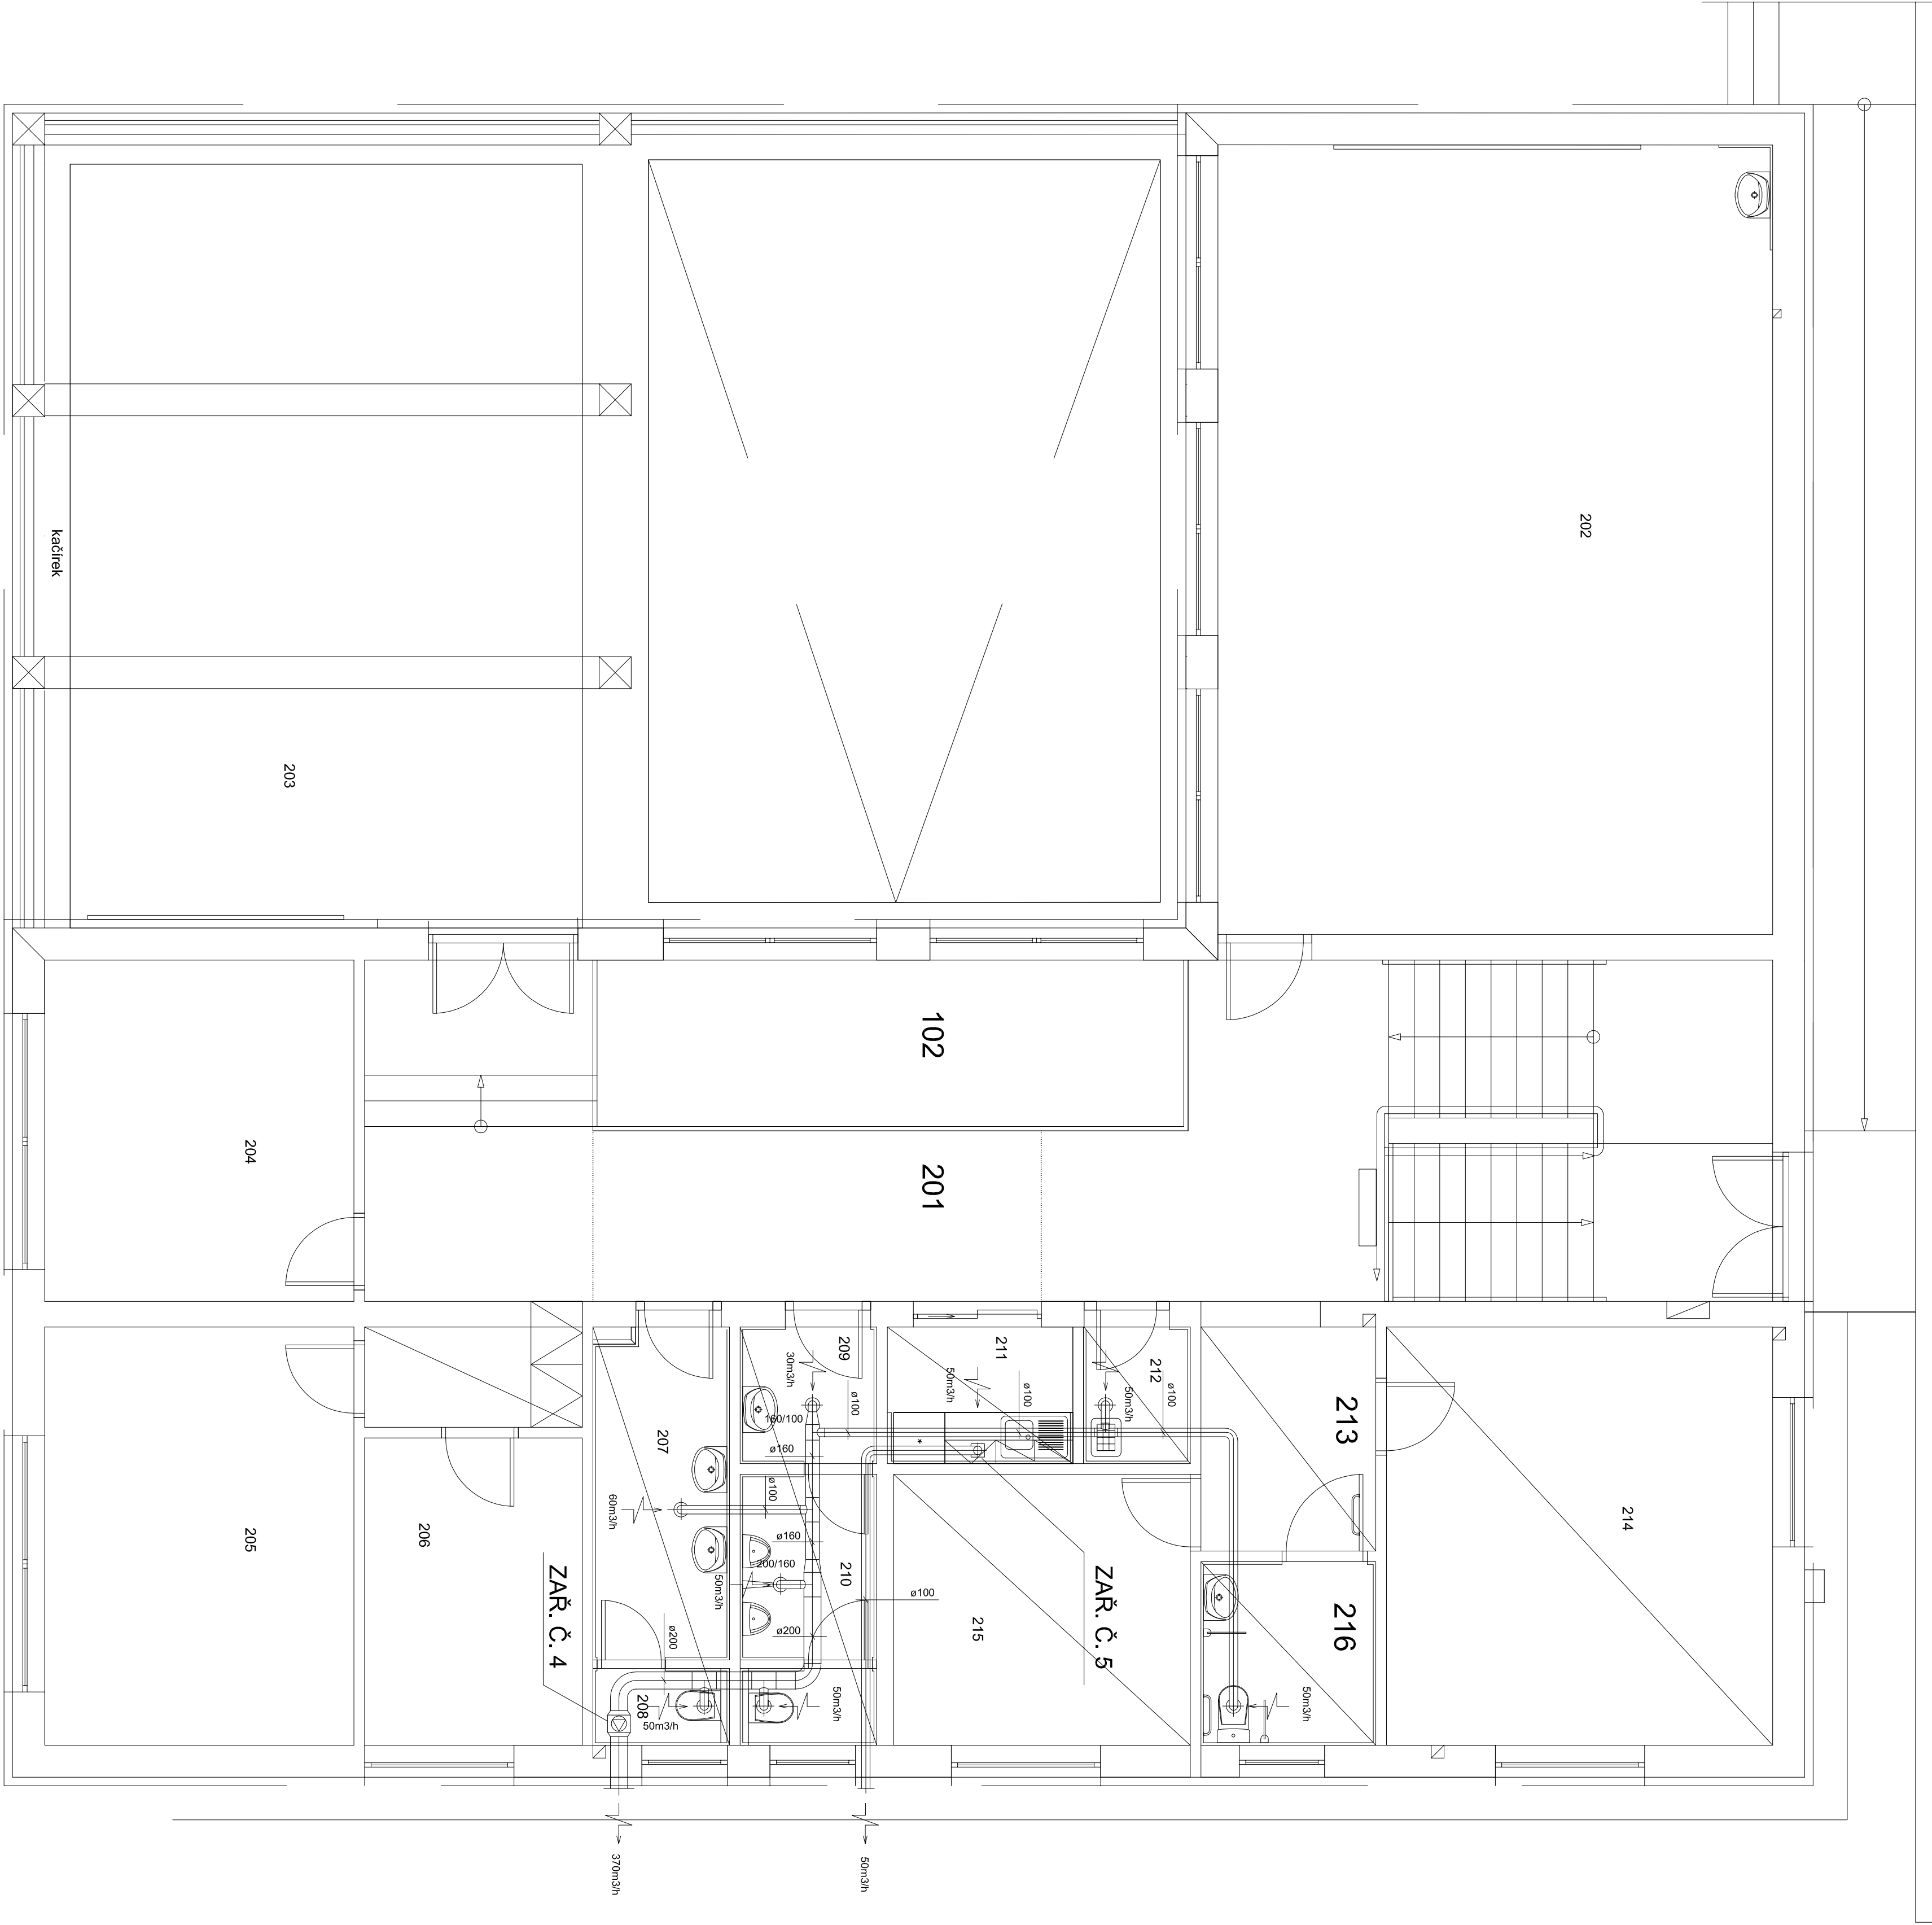

ZAŘ. Č. 4

DIAGNOSTICKÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
MIXVENT TD 800/250
PROTOK 50m³/h
TLAK 300Pa
MĚŘITEL 20V
PŘÍKON 10W
PRŮTOČ 0,1A
AKUST. TL. AK. 45dB(A) 5m
OVLÁDÁNÍ - V DOBE VÝKON STYL. JMKK. DLE ČIDLA POTRUBÍ A S DĚŘENÍM

ZAŘ. Č. 5

AXIOMAT VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
DECOR 100 COZ
PRŮTOK 50m³/h
TLAK 300Pa
MĚŘITEL 20V
PŘÍKON 10W
AKUST. TL. AK. 45dB(A) 5m
OVLÁDÁNÍ - DLE VESTAVNÍHO ČIDLA POTRUBÍ A S DĚŘENÍM

- ROZPOČET VZDUCHOTECHNIKY BUDOVY PROJEKOVY OHEBNÉHO ZVUKOVÉ IZOLOVANÉHO POTRUBÍ SONDET. MKO
- ROZPOČET VZT BUDOVY VEDENÍ V PODLEHU
- JEJEDNOTLIVÉ TUKOVÉ VENTILY BUDOVY PŘÍROBNÝ POTRUBÍM 8100
- NA VŠECH DVEŘECH NIKNÉ VĚTRNÝCH PŘÍSTROJÍ BUDOVY UMÍSTĚNÝ U PODLAHY DVEŘNÍ MÍSTNÝ.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
MNO. D. FLORIÁN	MNO. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI			
			TŘÍKOVÁ 791/2, 465 02 DĚČÍN 2			
			E - MATEŘSKÁ ŠKOLA V DOBŘÍ			
INVESTOR	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně		DATUM	MĚŘITEL	STUPĚŇ	DP
	V DOBŘÍ, 1. - PŘÍROBNÝ POTRUBÍ		05/2016	1 : 50		
AKCE	ČISTĚNÍ KUCHYNKY A KUCHYNKY		ZAK. ČÍSLO	ČÍSLO		
	Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Dobří		P1357-14	8A4		
PROJEKT	D. 1, 4. - VZDUCHOTECHNIKA		ČÍSLO VÝKRESU			PŘÍK
NÁZEV	PUDOVY 2.NP		P1357 008 - 14			