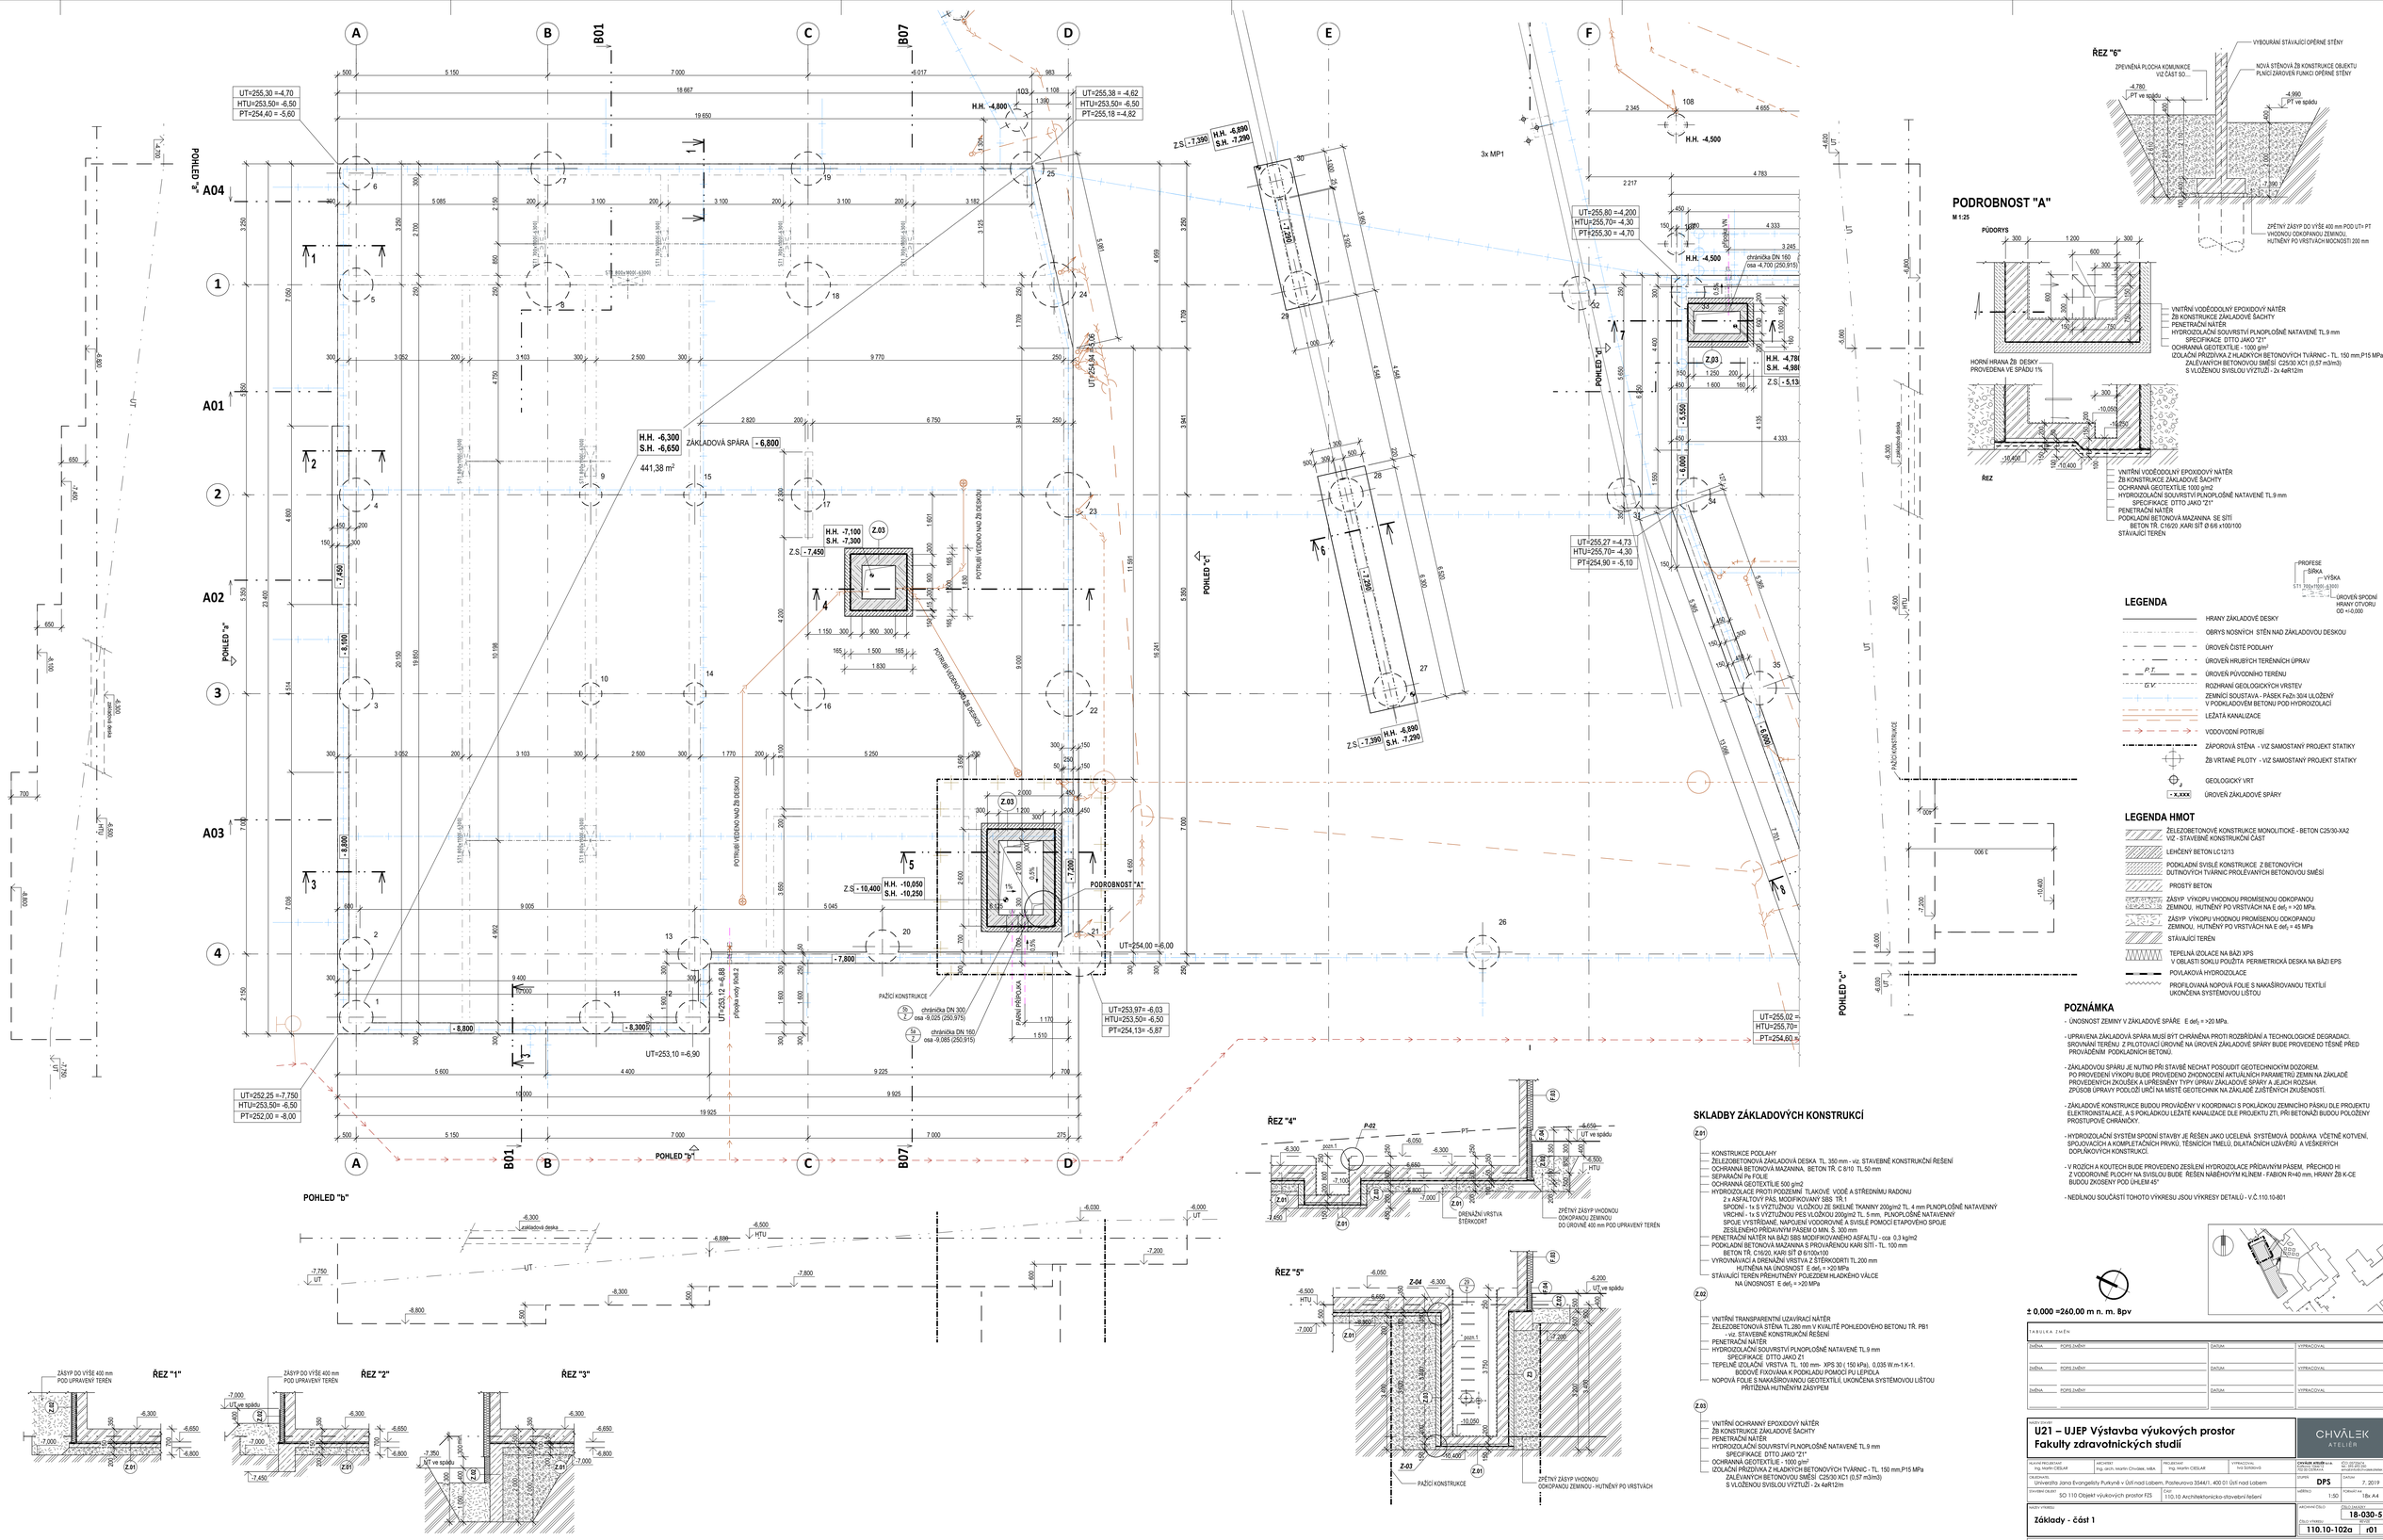
A
B
B01
C
B07
D
E
F
1
2
3
4
A04
A01
A02
A03
POHLED "a"
POHLED "b"
POHLED "c"
POHLED "d"
UT=255,30 =-4,70
HTU=253,50= -6,50
PT=254,40 = -5,60
UT=255,38 = -4,62
HTU=253,50= -6,50
PT=255,18 =-4,82
H.H. -4,800
Z.S -7,390
H.H. -6,890
S.H. -7,290
3x MP1
H.H. -4,500
UT=255,80 =-4,200
HTU=255,70= -4,30
PT=255,30 = -4,70
chráničkaDN 160
osa -4,700 (250,915)
UT=255,27 =-4,73
HTU=255,70= -4,30
PT=254,90 = -5,10
H.H. -6,300
S.H. -6,650
ZÁKLADOVÁ SPÁRA - 6,800
441,38 m²
H.H. -7,100
S.H. -7,300
Z.S - 7,450
POTRUBÍ VEDENO NAD ŽB DESKOU
H.H. -10,050
S.H. -10,250
Z.S - 10,400
PODROBNOST "A"
- 7,800
- 8,800
- 8,300
UT=253,12 =-6,88
UT=253,10 =-6,90
UT=254,00 =-6,00
UT=253,97= -6,03
HTU=253,50= -6,50
PT=254,13= -5,87
UT=250,02 =
HTU=255,70=
PT=254,60 =
PAŽÍCÍ KONSTRUKCE
chránička DN 300
osa -9,025 (250,975)
chránička DN 160
osa -9,065 (250,915)
PAŽNÁ PŘÍPOVRCHA
přípoka vody 90x3,2
UT=252,25 =-7,750
HTU=253,50= -6,50
PT=252,00 = -8,00
Z.S - 7,390
H.H. -6,890
S.H. -7,290
UT=254,34 =-6,16
Z.S - 5,13
H.H. -4,780
S.H. -4,980
- 5,550
- 6,000
- 6,400
UT
HTU
PT
Z.01
Z.02
Z.03
Z.04
P-02
F.01
F.02
F.04
F.05
F.06
F.07
F.08
F.09
F.10
F.11
F.12
F.13
F.14
F.15
F.16
F.17
F.18
F.19
F.20
F.21
F.22
F.23
F.24
F.25
F.26
F.27
F.28
F.29
F.30
F.31
F.32
F.33
F.34
F.35
F.36
F.37
F.38
F.39
F.40
F.41
F.42
F.43