

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE


STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: UJEP Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem				
Název akce: REKONSTRUKCE VÝUKOVÝCH PROSTOR V KAMPUSU UJEP-FUD <i>D.1.4-Silnoprúdá elektrotechnika</i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	101/2021
			Datum :	Listopad 2021

ROZVADĚČ R-2,PP-nový

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

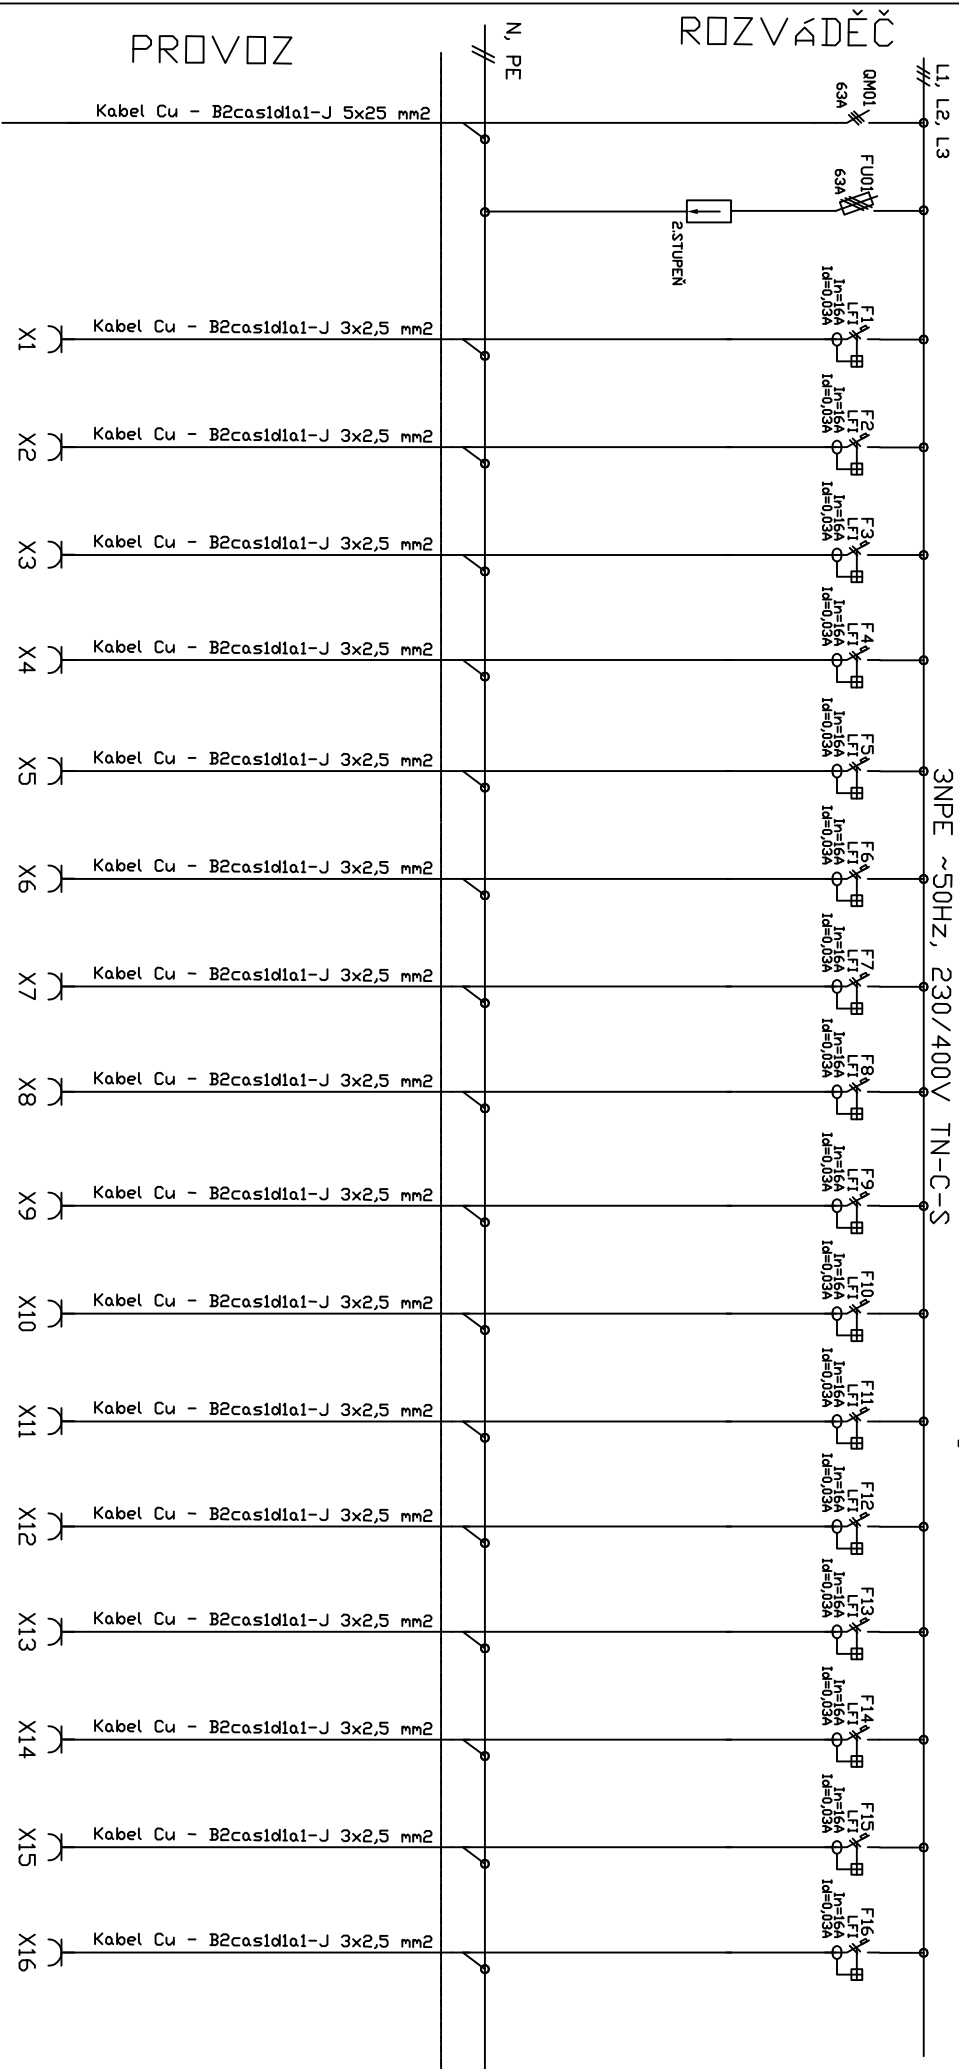

PROVOZ

ROZVADĚČ

DO ROZVADĚČE HR


POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED3: ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTÍ TN
 PRŮUDOVÝM CHRANIČEM

PROJEKT KŘÍŽAN STRAŽKY 21, USTÍ NL TEL. 603 7109 577	DATUM	11/2021	REKONSTRUKCE PRŮST. V KAMPUSU UJEP.FUS elektroinstalace	ROZVADĚČ R-2,PP	Zak. č.101/2021 E-03.1
	NAVRHL	VKŘÍŽAN			

ROZVADĚČ R-2,PP-nový

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

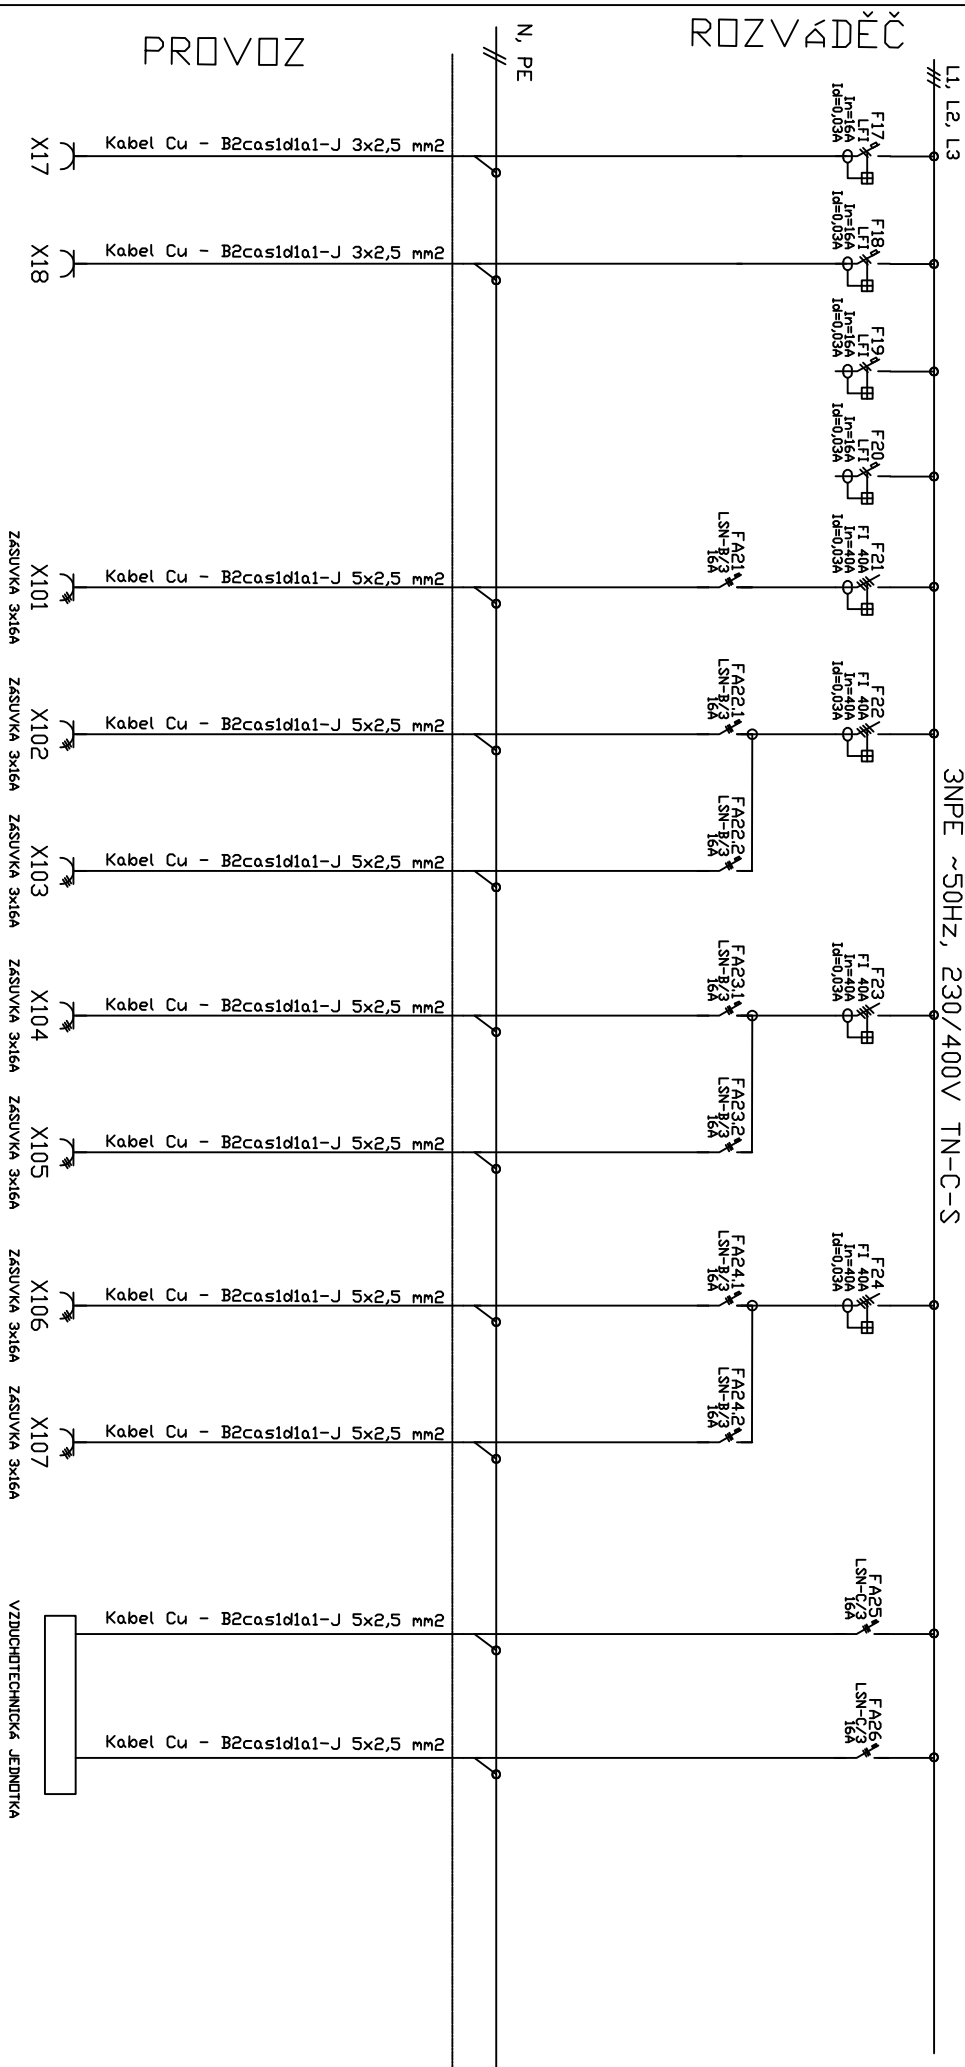

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED3: ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTÍ TN
PRŮDPOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KY KŘIŽAN STRAŽKY 21, USTÍ NL TEL. 603 7109 577	DATUM 11/2021	REKONSTRUKČNÍ PRŮST. V KAMPUSU UJEFUS elektroinstalace	ROZVADĚČ R-2,PP	Zak. č.101/2021 E-03,2
NAVRHL V KŘIŽAN				

ROZVADĚČ DT

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

L1, L2, L3

STÁVAJÍCÍ JISTIČÍ PRVKY



Fx1
In=40A
Id=0,03A

Fx1
LSN=50A

CYKY-J 5x4 mm²

X101
ZASUVKA 3x32A

N, PE

PROVOZ

POZNÁMKA: FÁZE MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ ZATÍŽENY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED3: ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTÍ TN
PRŮUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KRIŽAN		REKONSTRUKČNÍ PRŮST. V KAMPUSU UJEPFUS		ROZVADĚČ DT-2,PP	
STRAŽKY 21, USTÍ NL	DATUM	11/2021			Zak. č.:101/2021
TEL. 603 7109 577	NAVRHL	V KRIŽAN	elektr-instalace		E-03.3