


PŮDORYS STROJOVNY TUV (ŠACHTA 1PP)

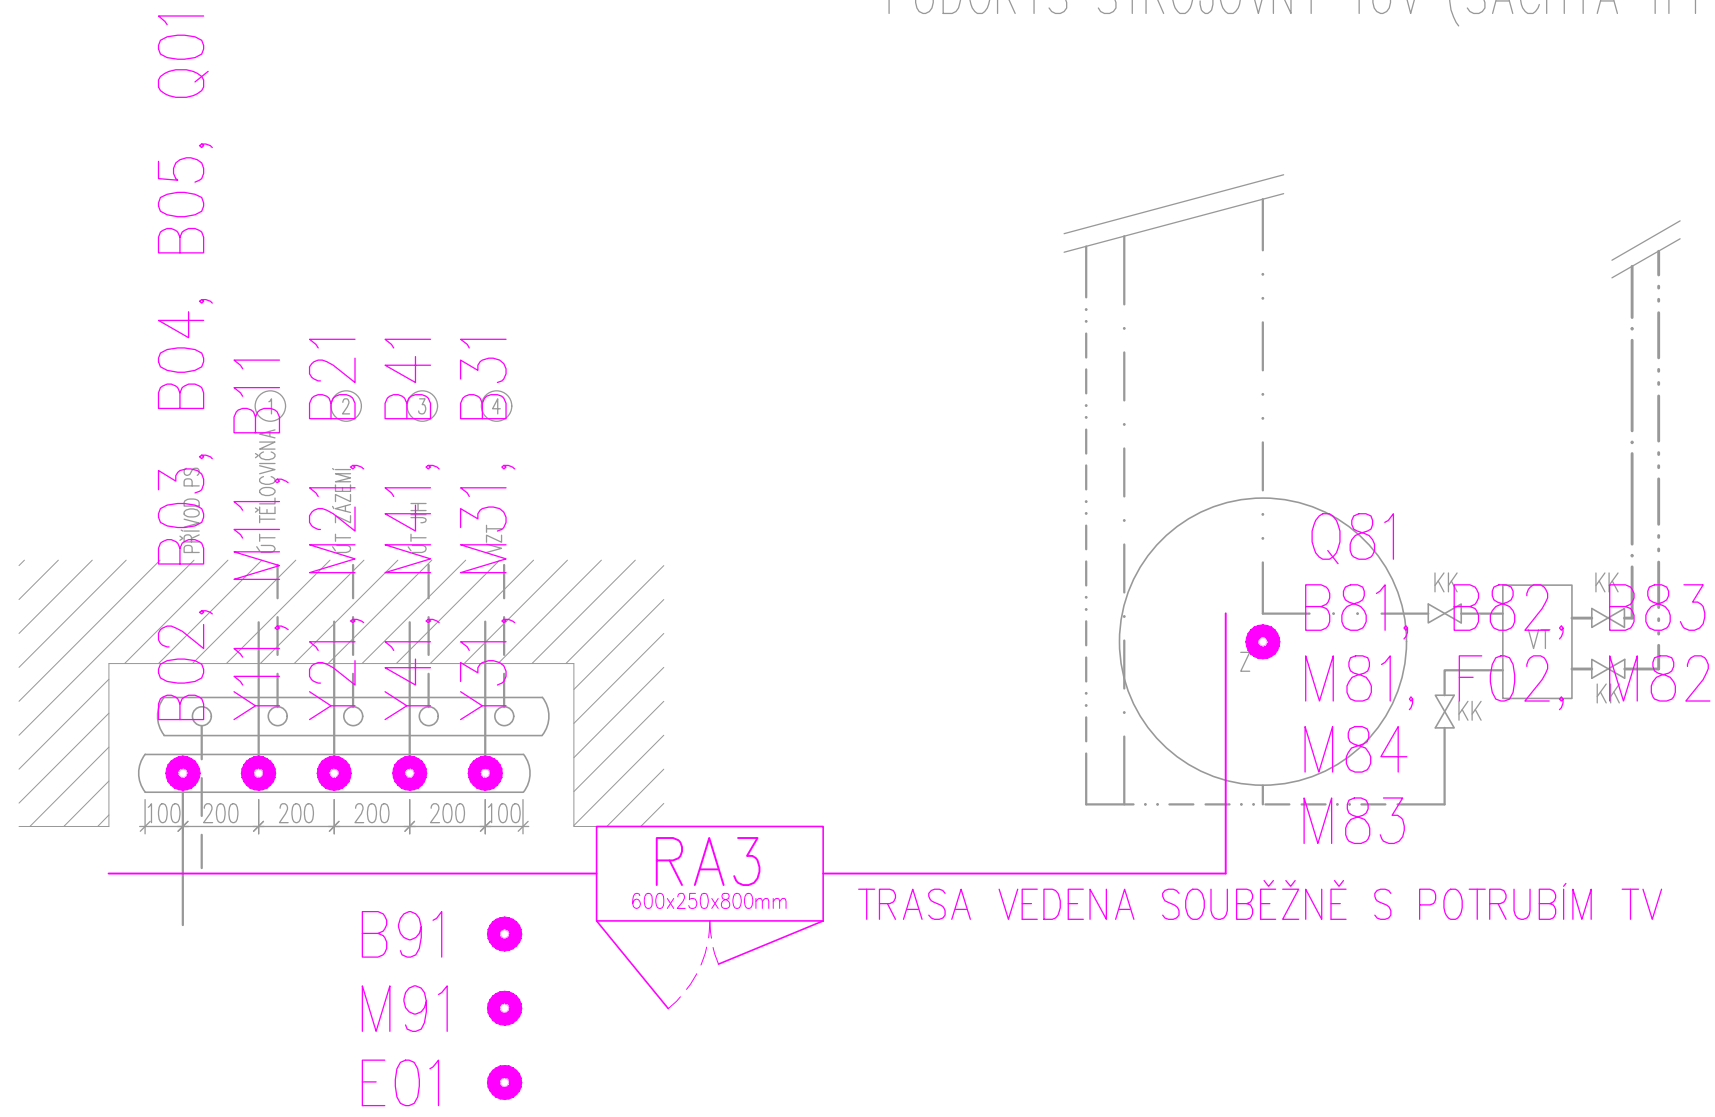

PŮDORYS STROJOVNY UT (1.NP)

PROSTŘEDÍ:

NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY), DLE ČSN 332000–5–51 ed. 3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1,AG1, AH1, AK1, AL1, AM1–2,AN1, AP1, AP1, AG1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

NEBEZPEČNÉ (STROJOVNA UT), DLE ČSN 332000–5–51 ed. 3 AA7, AB7, AC1, AD3, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1,AN3, AP1, AP1, AQ2, AR1, AS3, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 2 (2003)


ZÁKLADNÍ – polohou, krytím, izolací
PŘI PORUŠE – pospojením, automatickým odpojením od zdroje


SOUSTAVA:

PŘÍVOD DO ROZVADĚČ RMAR3 TN–S, 3+N+PE; 400/230VAC; ~50 Hz; 400/230V;
ROZVADĚČ RMAR3 TN–S, 3+N+PE; 400/230VAC; ~50 Hz; 400/230V;
IT, 24VDC

POZNÁMKA TRASY:

PÁTEŘNÍ TRASY MAR 200x100mm, MATERIÁL GALVANICKÝ ZINEK/SENDZIMIR
ODBOČKY 100x50mm / 50x50mm, MATERIÁL GALVANICKÝ ZINEK/SENDZIMIR
PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ PLASTOVÉ PEVNÉ / OHEBNÉ TRUBKY



Investor:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	Zpracovatel:			
Místo stavby:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k.n. Klíše(775053), p.č. 1278/2, 1284/1, 1284/2, 1284/6, 1286/2	DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz			
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	05/2022		
Zodp. projektant:	Jan Bednář	Stupeň PD:	DPS		
Vypracoval:	Milan Šafránek, Jan Bednář	Část:	MĚŘENÍ A REGULACE		
Akce:	Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru		Paré:	Formát:	2x A4
Měřítko:				1:20	
Číslo výkresu				D.1.4.F.009	
Obsah:	1. ETAPA - REKONSTRUKCE BUDOVY KATEDER PŮDORYS 1.PP - OBJEKT SPORTOVNÍ HALA				