


TABULKA TLOUŠŤKY IZOLACÍ	
TOPNÁ VODA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
DN 150 8 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 125 8 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 100 6 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 80 6 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 65 6 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 50 5 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 40 4 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 32 3 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 25 3 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 20 3 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE

TABULKA TLOUŠŤKY IZOLACÍ	
TOPNÁ VODA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
DN 150 8 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 125 8 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 100 6 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 80 6 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 65 6 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 50 5 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 40 4 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 32 3 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 25 3 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE
DN 20 3 cm	HLINÍKOVÁ KASÍR, FOLIE

ZÁSOBOVÁNÍ

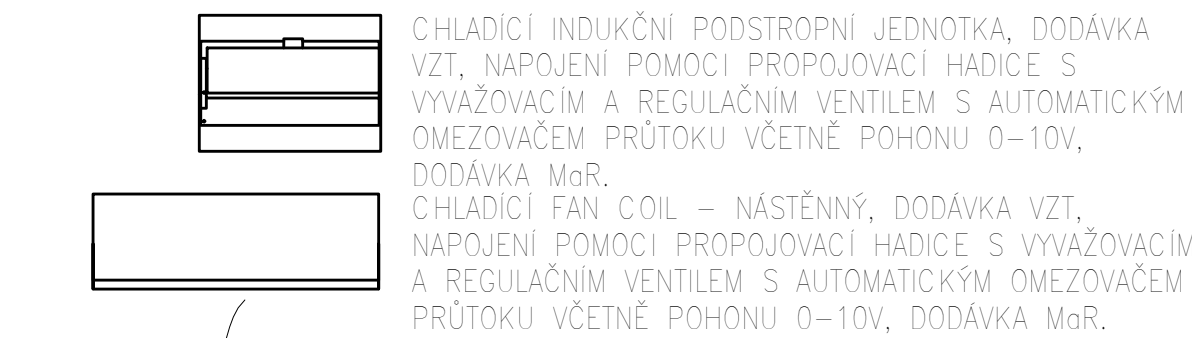

--- CHLAZENÍ - PŘÍVOD
 --- ZPĚTNÉ VEDENÍ
 === VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
 --- ZPĚTNÉ VEDENÍ

0,000 =	175,800
uřadný systém:	JTSK
škroť systém:	Bp

175,800
n: JTSK
c: BpV

PELČÁK A PARTNER
ARCHITECTI

Peščák a partner, s.r.o., Národní 29, Říms 17, Brno
tel.: +420 545 215 138; www.peščák.cz; info@peščák.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY:	121
----------------	-----

DATUM	prosinac
-------	----------

МЕРИТОВ:	1:100
----------	-------

MONTHS:	1:100
PAGE:	

ČÍSLO VÝROBKU:	REVIZE:
----------------	---------

D.1.4.2.b.02

--	--