

# KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE


STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

## E-03 – SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	<b>KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE</b> <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: UJEP, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem				
<b>Název akce:</b> <b>REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI BUDOVY „T“ UJEP, ÚSTÍ NAD LABEM</b> <i><b>D.1.4 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky vč.ochrany před bleskem</b></i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	<b>118/2017</b>
			Datum :	Prosinec 2017

# ROZVÁDĚČ R-GARÁŽ

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S

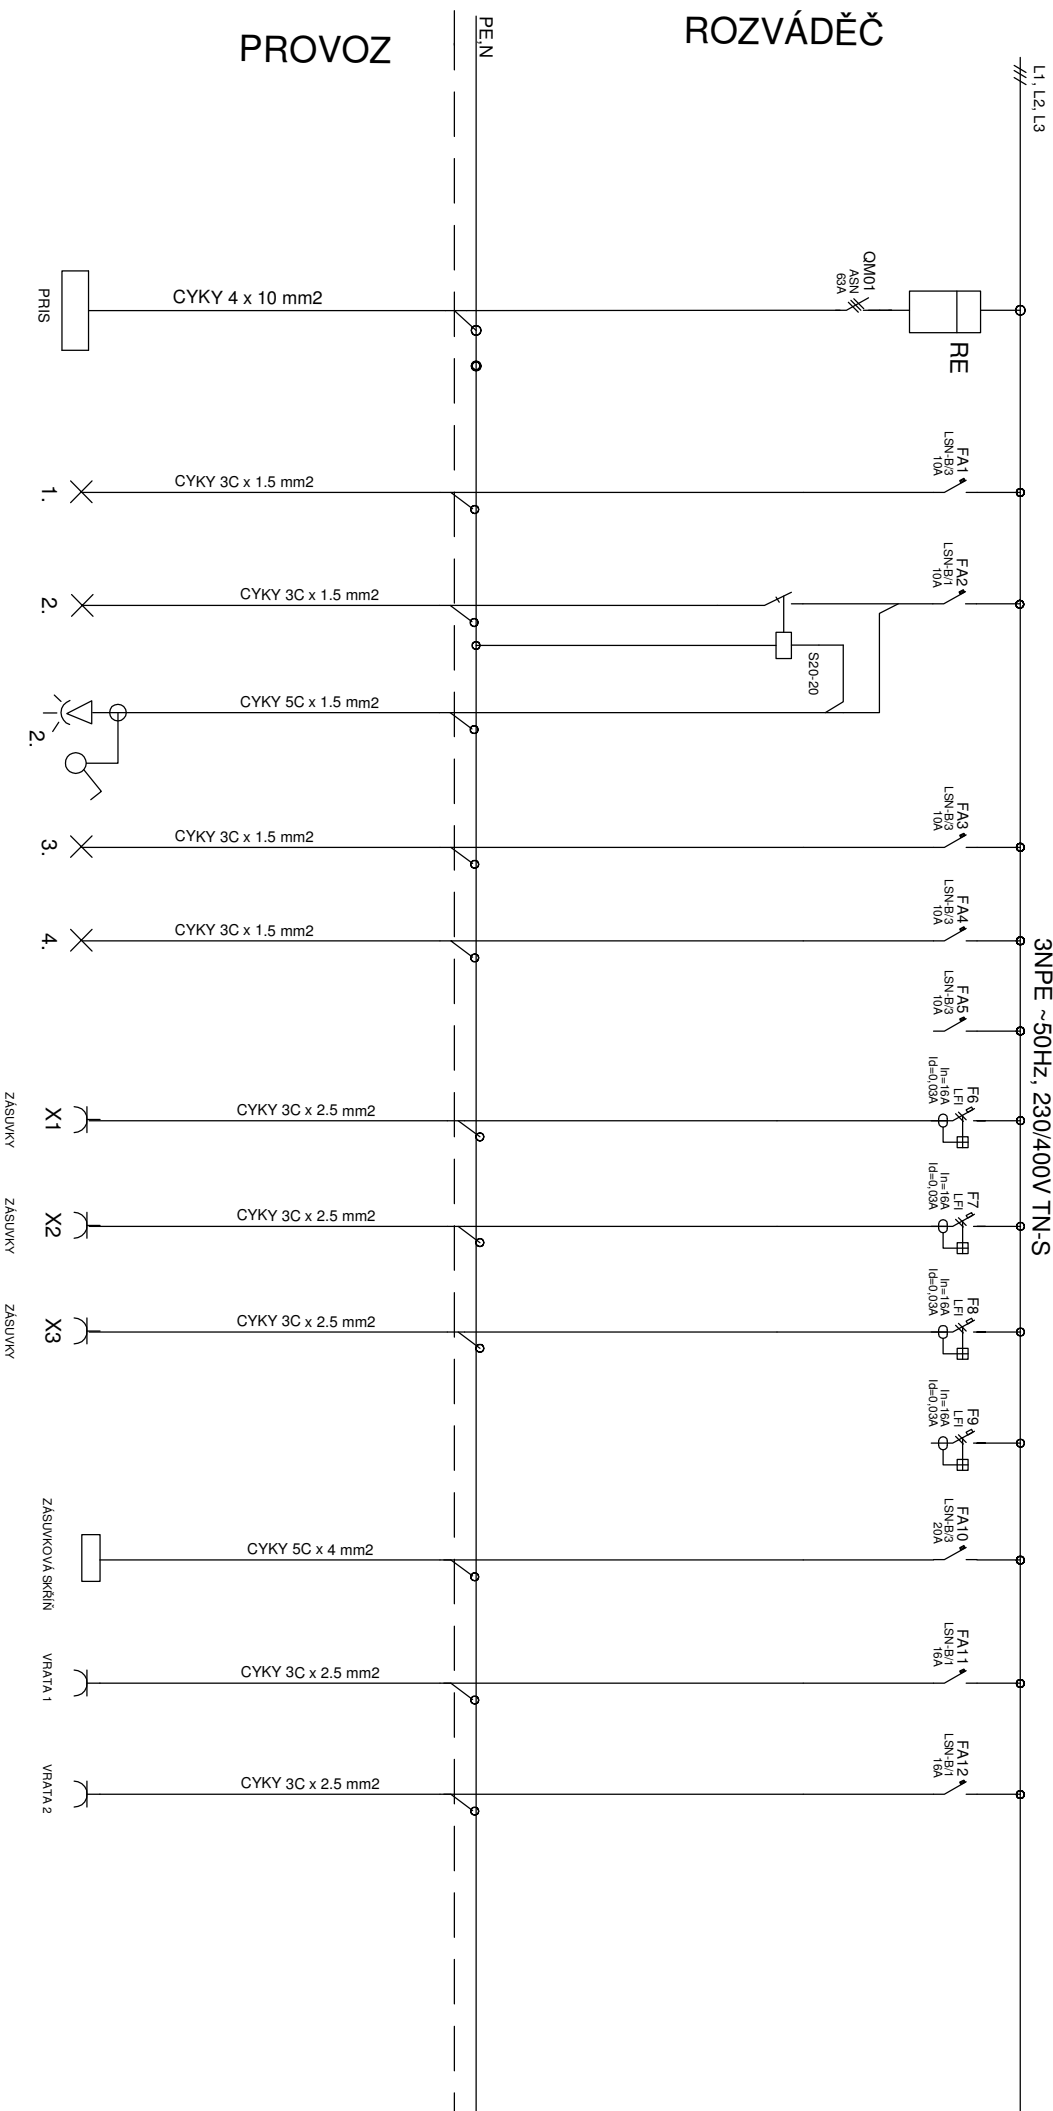

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41 ED.2 :  
 ODPJOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KŘÍŽAN STRAŽKY 21, USTÍ N.L. TEL. 603 709 577	DATUM		REAL. PROJEKT DEMOLICE A SANACE UJEP USTÍ N.L. ELEKTROBROD	ROZVÁDĚČ R-GARÁŽ	
	NAVRHL	V KŘÍŽAN		Zak. č.: 118/2017 E-03.1	

## 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S

The diagram illustrates a power distribution system. A main horizontal busbar is shown with a break symbol (three parallel diagonal lines). Two vertical branches connect to this busbar. The left branch features a 25A circuit breaker labeled FA13, with a 10A fuse labeled LSN-B/3 connected to its output. The right branch features a 16A fuse labeled LSN-B/1.



PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKTY KŘÍŽAN STRÁŽKY 24, USTÍ N.L. TEL. 603 709 577		DATUM 12/2017	REAL PROJEKTOVÝ DEMOLICE A SANACE "T" UPEP USTÍ N.L.	ROZVÁDEČ R-GARŽ elektronické	Zak. č.: 118/2017 E-03.2
--	--	------------------	--	---------------------------------	-----------------------------