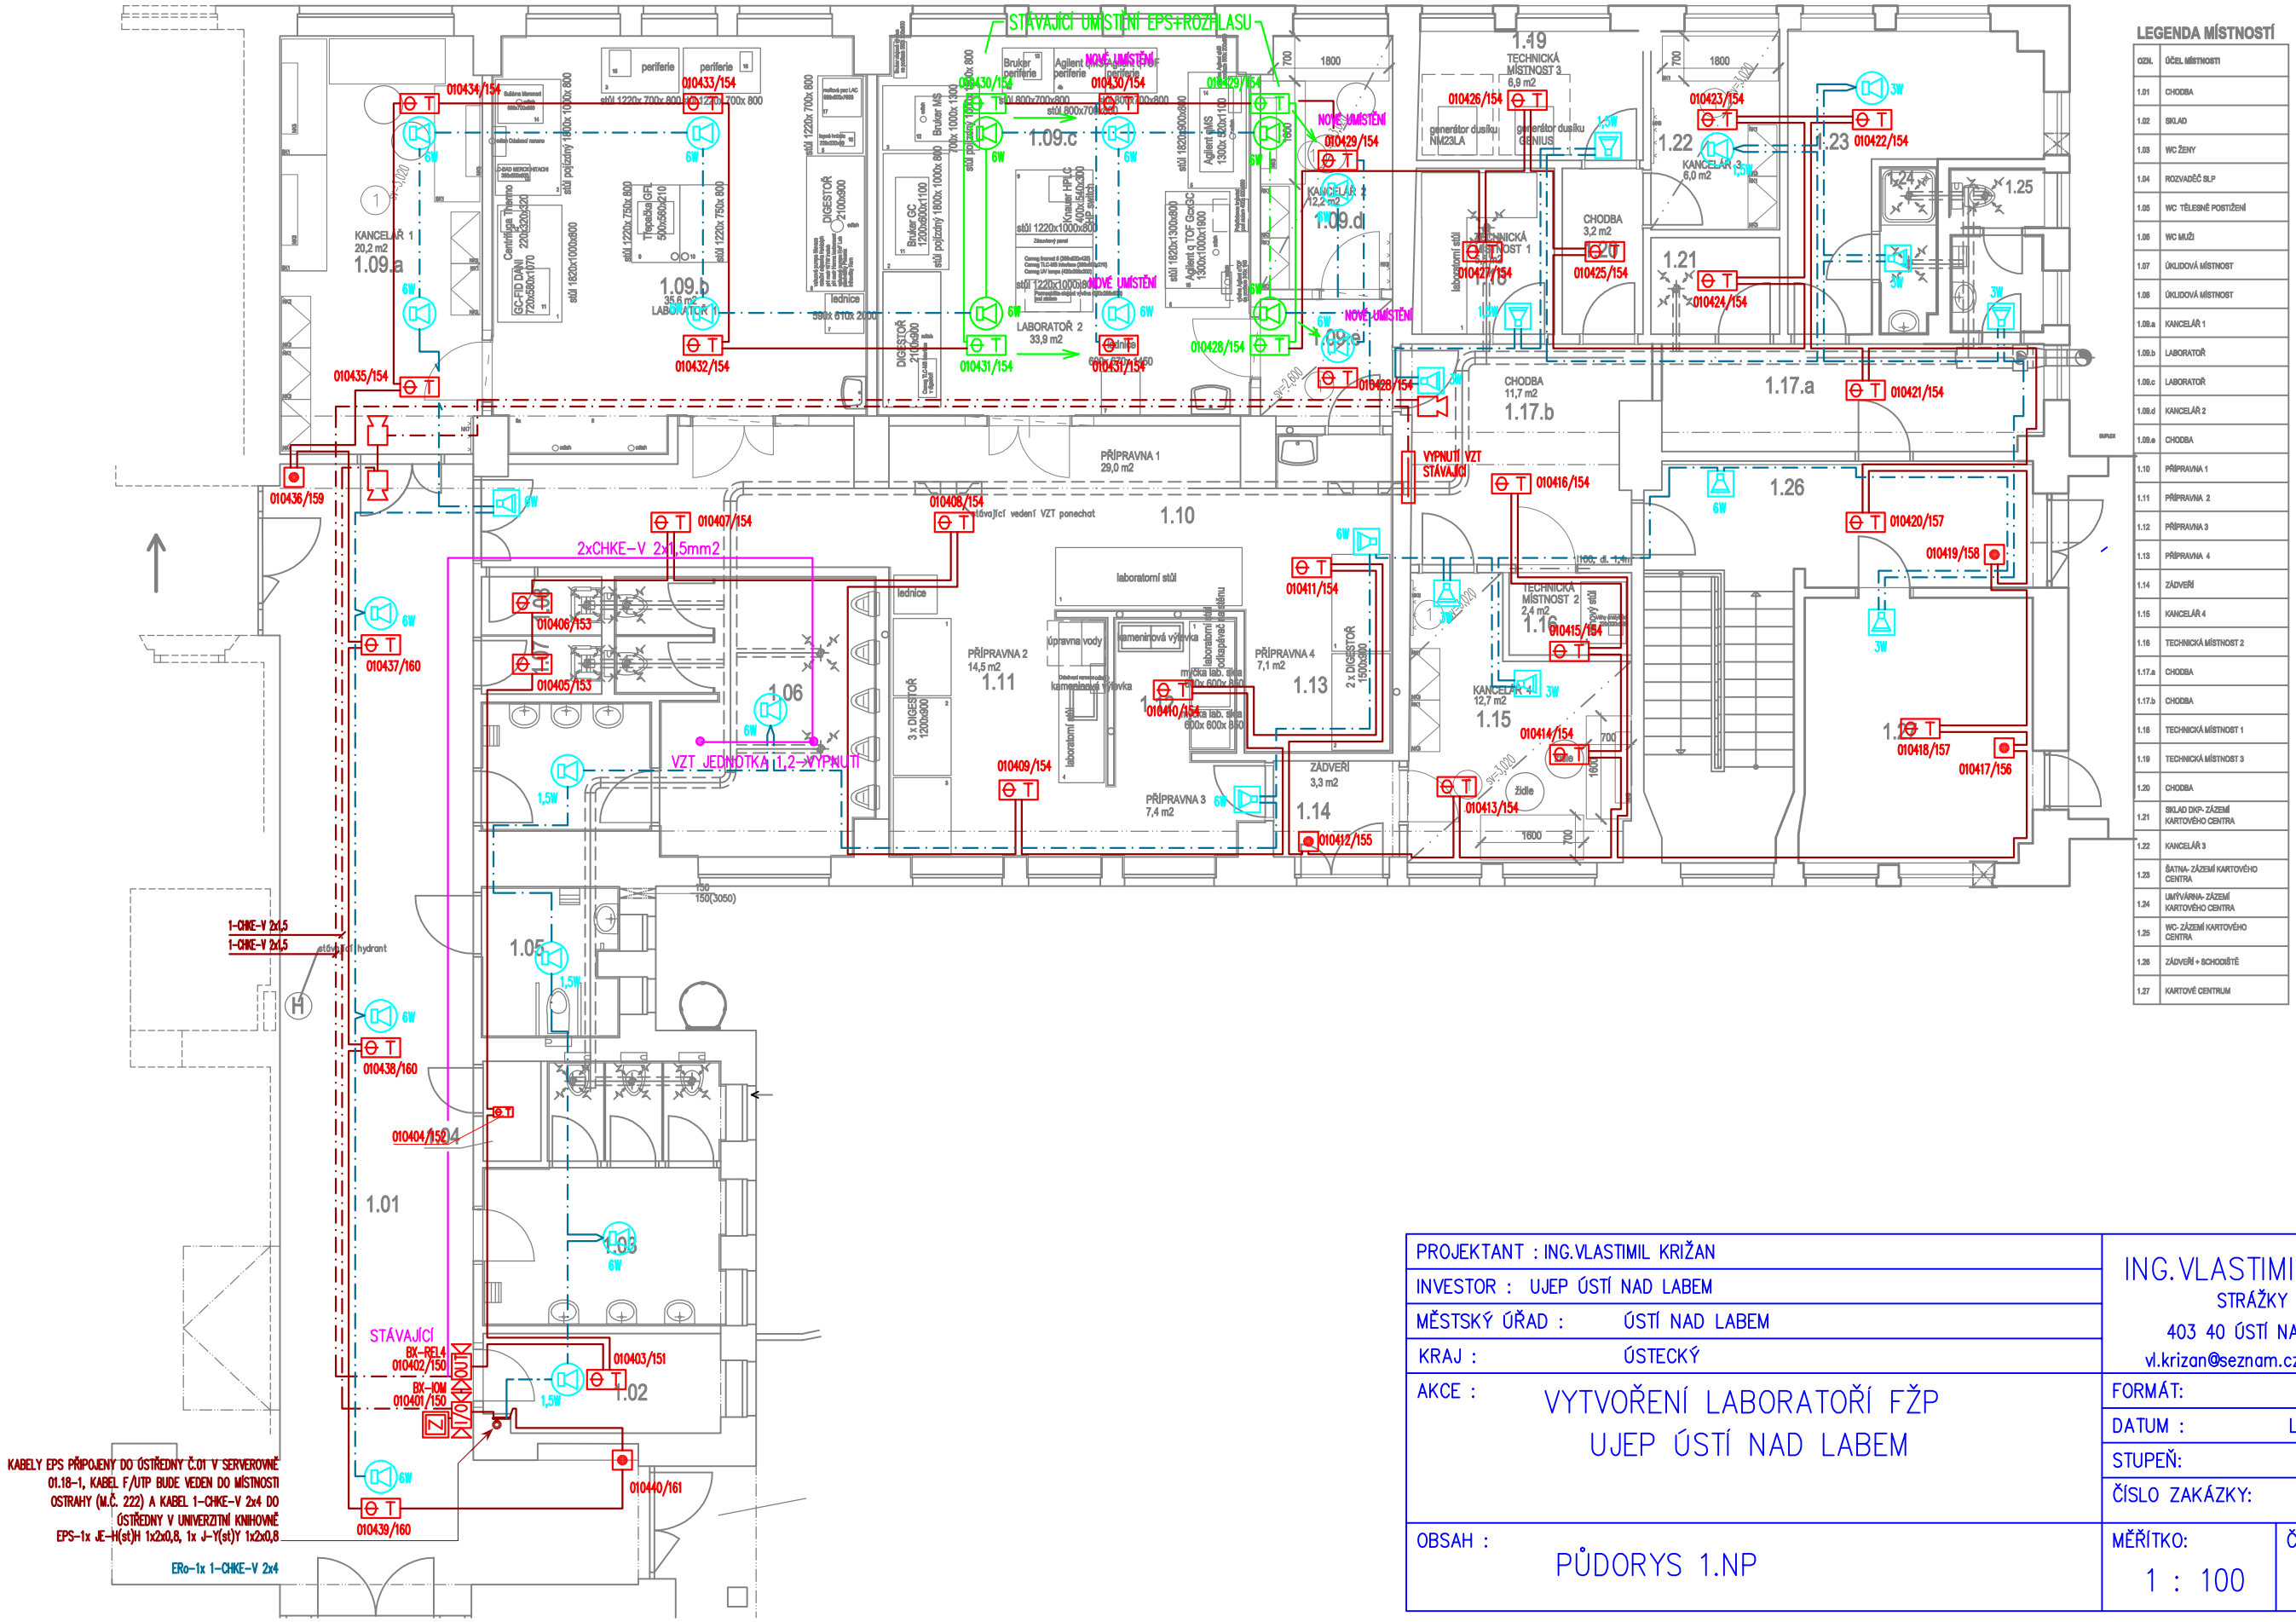
STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ EPS+ROZHLASU
NOVÉ UMÍSTĚNÍ
1.09.a
KANCELÁŘ 1
20,2 m2
1.09.b
LABORATOŘ
36,6 m2
1.09.c
LABORATOŘ 2
33,9 m2
1.09.d
KANCELÁŘ 2
12,2 m2
1.09.e
1.10
PŘÍPRAVNA 1
29,0 m2
1.11
PŘÍPRAVNA 2
14,5 m2
1.13
PŘÍPRAVNA 4
7,1 m2
1.14
PŘÍPRAVNA 3
7,4 m2
ZÁDVEŘÍ
3,3 m2
1.15
KANCELÁŘ 4
12,7 m2
1.16
TECHNICKÁ MÍSTNOST 2
2,4 m2
1.17.a
1.17.b
CHODBA
11,7 m2
1.19
TECHNICKÁ MÍSTNOST 3
6,9 m2
1.20
CHODBA
3,2 m2
1.21
1.22
KANCELÁŘ 3
6,0 m2
1.23
1.24
1.25
1.26
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
periferie
Bruker periferie
Agilent periferie
stůl 1220x700x800
stůl 1220x1000x800
stůl 1820x1000x800
stůl 1820x900x900
stůl 1820x700x800
stůl pojízdný 1800x1000x800
stůl pojízdný 1600x1000x800
Centrifuga Thermo 2200x2200
GC-FID DANI 7200x800x1070
Bruker GC 2200x800x1100
Bruker MS 1700x1000x1300
DIGESTOŘ 2100x900
3 x DIGESTOŘ 1200x800
2 x DIGESTOŘ 1500x800
Agilent GC/MS 1300x800x1100
Agilent q-TOF GC/MS 1500x1000x1800
Agilent q-TOF GC/MS 1300x1000x1800
Kromatografický systém Dionex UltiMate 3000 RSLC
Kromatografický systém Dionex UltiMate 3000 RSLC
Kromatografický systém Dionex UltiMate 3000 RSLC